



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กฟร. (กบ.กฟร. โทร. ๗๒๗๐๕)

ที่ กท.๐๕๑๕.๑๓.๑/๐๗๕๕

วันที่ ๓ ก.ย. ๖๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ชย.ทร. ตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน

เสนอ ชย.ทร.

กฟร. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ชย.ทร. ตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน  
ตราอักษร COMMINS รุ่น GST30G2 ขนาด 800 KVA. เพื่อให้สามารถใช้ราชการได้ต่อไป ทั้งนี้รายละเอียด  
การปฏิบัติ น.ต.อภิศักดิ์ คุณขุนทด นายช่างซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กฟร. (โทร. ๗๒๕๐๒)  
จะเป็นผู้ประสานโดยตรง

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


น.อ.

รอง ผบ.กฟร. ทำการแทน

ผบ.กฟร.



Commins รุ่น GST30G2 ประจำอาคาร กฝอ.กพร.

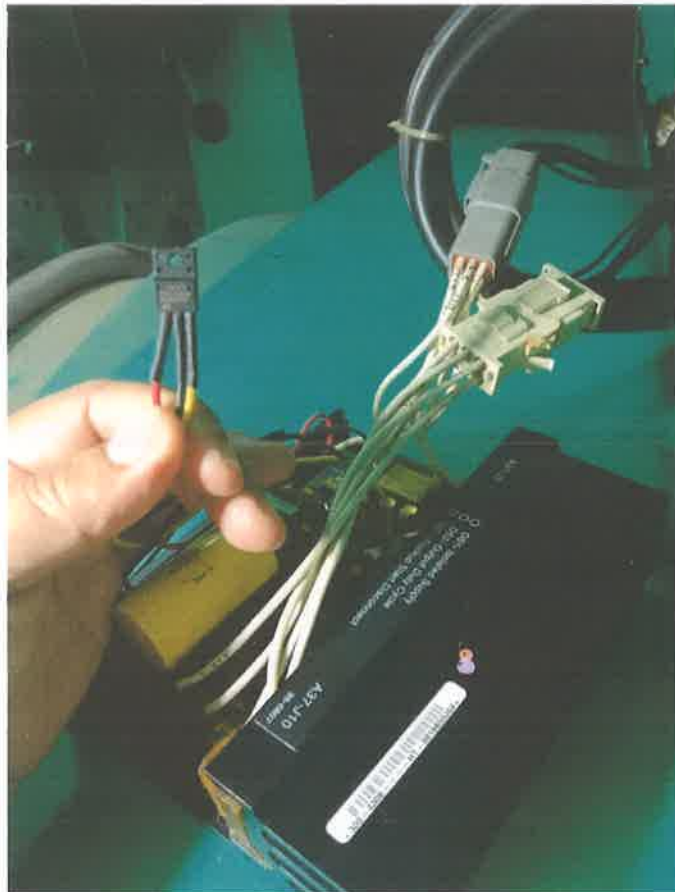

บอร์ด A37-J10



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กฟอ.กฟร. (โทร.๗๒๙๕๘)

ที่ ม ๖๔ /๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินจาก กอง.สน.กฟร.

เสนอ กอง.สน.กฟร.

กฟอ.กฟร. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ซ่อมทำเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน จากหมวดซ่อม กอง.สน.กฟร. ในการตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ KVA ตราอักษร COMMINS ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากทำการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินแล้วจะไม่มีไฟ OUTPUT ๓๘๐ / ๒๒๐ VAC ไม่มีการจ่ายไฟออกจาก GENERATOR ภายในระยะเวลา ๑๐ วินาที ระบบป้องกันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำการสั่ง SHUTDOWN ให้เครื่องยนต์หยุดการทำงาน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ทก.กฟอ.กฟร.

ส่ง แผนกซ่อมบำรุงฯ

พิจารณาดำเนินการต่อไป

อ.๑. น.อ.๑๙

ผอ.กอง.สน.กฟร.

๓๑ ส.ค.๖๔